



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-52-62, 3-40-44,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №14 «Улыбка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Салехарда по пожарному надзору Иванова Сергея Александровича № 2 от 18.01.2016 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч.00 мин. «22» января 2016 г. по 10 ч. 30 мин «02» февраля 2016 г. проведена проверка врио заместителя главного государственного инспектора г. Салехарда по пожарному надзору – врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию город Салехард, капитаном внутренней службы Олишниковым Дмитрием Игоревичем здания детского сада МБДОУ «Детский сад №14 «Улыбка», расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Арктическая, д. 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (ших) проверку, наименование и адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №14 «Улыбка» Харченко Елена Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада расположенное по адресу: г. Салехард, ул. Арктическая, д. 24 II степени огнестойкости, 2-х этажное, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 1.1. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления людьми при пожаре 3-го типа, вытяжной противодымной вентиляцией, внутренними противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм подожженности.				
1.	Не организовано проведение проверок источников внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Фактически последняя проверка источников внутреннего противопожарного	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) по	01.06.2016 г.	

	водоснабжения проводилась 30.06.2015 года).	<p>жарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.).</p>		
2.	Система противодымной вытяжной вентиляции не обслуживается организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.), п. 4 приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утверждено постановлением Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г.).</p>	01.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио заместителя главного государственного инспектора г. Салехарда по пожарному надзору

Олиминев Дмитрий Игоревич

(должность, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

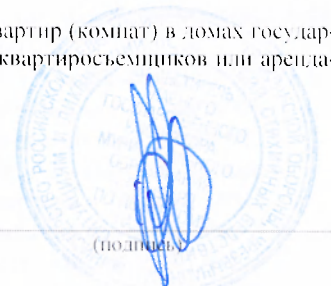


(подпись)

М.И.П.

« 01 » февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Улыбка» Харченко Е.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » февраля 20 16 г.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО (индекс 629007, г.Салехард, ул.Республики, 28), а так же в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО – 8 (34922) 23-999
Единый телефон доверия вышестоящей организации – Уральский региональный центр МЧС России - 8 (343) 371-99-99
Телефон доверия МЧС России (г. Москва) - 8 (495) 400-99-99